



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

17.08.2015 CG Version 1.de

GUTACHTLICHE STELLUNGNAHME NR. 15/07-A256-G1

Luftdurchlässigkeit unter Heranziehung von DIN EN 1026 : 2000-09 und DIN 4108-2 : 2013-02;
Schlagregendichtheit unter Heranziehung von DIN EN 1027 : 2000-09 von Laibungsanschlussprofilen (Anputzdichtleisten)

Antragsteller PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Produktbezeichnung **Profil 38709**
 Profil 38809
 Profil 38909

Prüfgrundlage Prüfbericht Nr. 15/07-A256-B1
 ausgestellt vom **PfB**

Prüfzeugnis Nr. 15/07-A256-Z2
 Nr. 15/07-A256-Z3
 Nr. 15/07-A256-Z4
 jeweils ausgestellt vom **PfB**

Diese Gutachtliche Stellungnahme umfasst 3 Seiten und eine Anlage

Gutachtliche Stellungnahme Nr. 15/07-A256-G1 vom 17.08.2015, Version 1.de
PROTEKTORWERK, Florenz Maisch GmbH & Co. KG, 76571 Gaggenau

1 Aufgabenstellung

Das **PfB** (Prüfzentrum für Bauelemente) wurde beauftragt, eine Gutachtliche Stellungnahme zur Übertragbarkeit der Prüfergebnisse des auf Seite 1 genannten Prüfberichts auszustellen sowie neue Prüfzeugnisse auszustellen.

2 Technische Dokumentation

Vom Antragsteller wurden dem **PfB** Zeichnungen und Beschreibungen eingereicht. Folgende Dokumente liegen, mit einem Sichtvermerk versehen, als Anlage dieser Gutachtlichen Stellungnahme bei:

- Produktdatenblatt 38709
- Produktdatenblatt 38809
- Produktdatenblatt 38909

3 Auswertung und Aussage

Die Anputzleiste 38709 hat im Vergleich zur geprüften Anputzdichtleiste 38609 zusätzlich eine Schutzlippe. Der restliche Aufbau ist identisch zur geprüften Anputzdichtleiste.

Die Anputzleiste 38809 hat im Vergleich zur geprüften Anputzdichtleiste 38609 zusätzlich eine ein Gewebiband am gelochten Einputzschenkel. Der restliche Aufbau ist identisch zur geprüften Anputzdichtleiste.

Die Anputzleiste 38909 hat im Vergleich zur geprüften Anputzdichtleiste 38609 zusätzlich eine Schutzlippe und ein Gewebiband am gelochten Einputzschenkel. Der restliche Aufbau ist identisch zur geprüften Anputzdichtleiste.

In Auswertung des zugrunde liegenden o. g. Prüfberichts und der technischen Dokumentation kann davon ausgegangen werden, dass die Ausführung der Anputzdichtleisten 38709, 38809 und 38909 keinen Einfluss auf die geprüften Eigenschaften gemäß o. g. Prüfbericht hat.

Die Ergebnisse der Prüfung „Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 1026“ und Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027 können somit gutachtlich auf Profile folgender Produktzeichnungen übertragen werden:

- Profil 38709
- Profil 38809
- Profil 38909

Luftdurchlässigkeit DIN EN 1026

Für die Profile kann im Sinne der DIN EN 1026 : 2000-09 folgender Luftdurchlässigkeitswert angenommen werden.

Luftdurchlässigkeit $Q_{10} = 0,04 \text{ m}^3/(\text{h m})$ unter Heranziehung von DIN EN 1026

Fugendurchlasskoeffizient $\alpha < 0,1 \text{ m}^3/(\text{mh}(\text{daPa}^{2/3}))$

Schlagregendichtheit unter Heranziehung von DIN EN 1027

Die Profile sind im Sinne der DIN EN 1027 : 2000-09 bis **900 Pa** schlagregendicht. Es wurde bis einschließlich 900 Pa kein Wassereintritt festgestellt.

Gutachtliche Stellungnahme Nr. 15/07-A256-G1 vom 17.08.2015, Version 1.de
PROTEKTORWERK, Florenz Maisch GmbH & Co. KG, 76571 Gaggenau

4 Allgemeines

Diese Gutachtliche Stellungnahme ist nur für den Antragsteller bestimmt und darf weder vollständig, noch auszugsweise ohne Zustimmung des Antragstellers sowie des **PfB** veröffentlicht werden.

Zum Zweck der Veröffentlichung wurde Prüfzeugnis Nr. 15/07-A256-Z2, -Z3, -Z4 ausgestellt.

Das Original dieser Gutachtlichen Stellungnahme erhält der Antragsteller, eine Kopie verbleibt zur Dokumentation beim **PfB**. Diese Gutachtliche Stellungnahme wurde digitalisiert und als PDF-Datei dem Antragsteller übermittelt.

Diese Gutachtliche Stellungnahme wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. Das **PfB** weist darauf hin, dass es nicht für mögliche Regressansprüche im Zusammenhang mit der Erstellung dieser Gutachtlichen Stellungnahme aufkommt.

Gültigkeit dieser Gutachtlichen Stellungnahme: Laufzeit der genannten Normen



Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
17.08.2015



Andreas Nerz
Sachbearbeiter

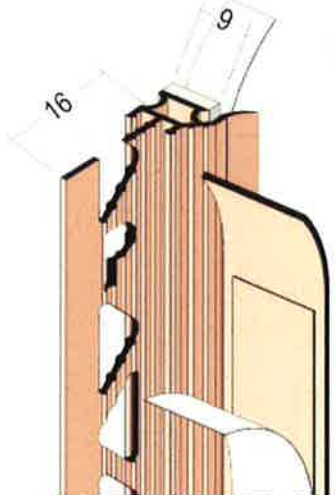
Gutachtliche Stellungnahme Nr. 15/07-A256-G1 vom 17.08.2015, Version 1.de
 Protektorwerk - Florenz Maisch GmbH & Co. KG, 76571 Gaggenau

INFORMATION

Technik



PRODUKTDATENBLATT

	Best.-Nr. 38709 PROTEKTOR Anputzdichtleiste aus weißem PVC, für den Innen- und Außenbereich, mit elastischem Bewegungselement (Hohlkammer) und gelochtem Einputzschenkel, mit Schutzlippe und Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig, s_d-Wert = 88 m. Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C. Anputzdichtleisten dürfen nicht durch Stoßen verlängert werden. Im Außenbereich einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert ≥ 20. Im Innenbereich ohne Einschränkung zum Hellbezug.
Vormaterial des Profils Vormaterial-Norm Allgemeintoleranzen für Maße und Form Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 1026 und DIN 4108-2 Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027 Profilbreite Farbe Länge der Profile Verpackungseinheit Bemerkungen	Hart- und Weich-PVC (UV-beständig) DIN EN ISO 1163-1 + EN ISO 2898-1 DIN 16941 gemäß Prüfzeugnis PFB Nr.: 15/07- A256-Z2 gemäß Prüfzeugnis PFB Nr.: 15/07- A256-Z2 9 mm weiß, Farb-Nr. 10 260 cm $\pm$ 1 cm 40 Stäbe/Karton Verarbeitungshinweise unter www.protektor.com/de/downloads
P R O T E K T O R W E R K Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 • D-76571 Gaggenau	Tel. 07225/977 0 Fax 07225/977-111 mailto:info@protektor.com http://www.protektor.com Ausgabe 09/2015

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

Gutachtliche Stellungnahme Nr. 15/07-A256-G1 vom 17.08.2015, Version 1.de
Protektorwerk - Florenz Maisch GmbH & Co. KG, 76571 Gaggenau

INFORMATION

Technik



PRODUKTDATENBLATT

	Best.-Nr. 38809 PROTEKTOR Anputzdichtleiste aus weißem PVC, für den Innen- und Außenbereich, mit elastischem Bewegungselement (Hohlkammer) und gelochtem Einputzschenkel, mit Schattenfuge, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe und Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig, s_d-Wert = 88 m. Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C. Anputzdichtleisten dürfen nicht durch Stoßen verlängert werden. Im Außenbereich einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert ≥ 20. Im Innenbereich ohne Einschränkung zum Hellbezug.
Vormaterial des Profils Vormaterial-Norm Allgemeintoleranzen für Maße und Form Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 1026 und DIN 4108-2 Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027 Profilbreite Farbe Glasfasergewebe Länge der Profile Verpackungseinheit Bemerkungen	Hart- und Weich-PVC (UV-beständig) DIN EN ISO 1163-1 + EN ISO 2898-1 DIN 16941 gemäß Prüfzeugnis PfB Nr.: 15/07- A256-Z3 gemäß Prüfzeugnis PfB Nr.: 15/07- A256-Z3 9 mm weiß, Farb-Nr. 10 Breite 100 mm, Maschenweite 4 x 4 mm, weiß 260 cm $\pm$ 1 cm 50 Stäbe/Karton Verarbeitungshinweise unter www.protektor.com/de/downloads
PROTEKTOR WERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 • D-76571 Gaggenau	Tel. 07225/977-0 Fax 07225/977-111 mailto:info@protektor.com http://www.protektor.com Ausgabe 09/2015

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

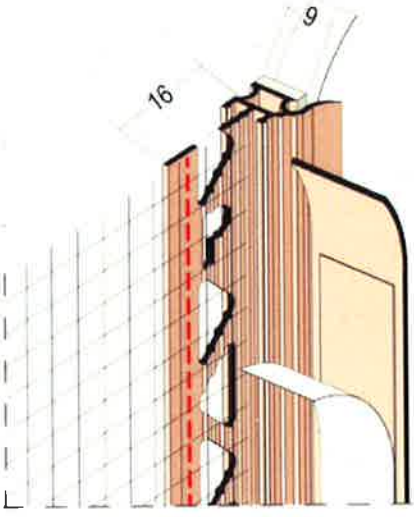
Gutachtliche Stellungnahme Nr. 15/07-A256-G1 vom 17.08.2015, Version 1.de
Protektorwerk - Florenz Maisch GmbH & Co. KG, 76571 Gaggenau

INFORMATION

Technik



PRODUKTDATENBLATT

	Best.-Nr. 38909 PROTEKTOR Anputzdichtleiste aus weißem PVC, für den Innen- und Außenbereich, mit elastischem Bewegungselement (Hohlkammer) und gelochtem Einputzschkel, mit Schutzlippe, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe und Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig, s_d-Wert = 88 m. Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C. Anputzdichtleisten dürfen nicht durch Stoßen verlängert werden. Im Außenbereich einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert ≥ 20. Im Innenbereich ohne Einschränkung zum Hellbezug.
Vormaterial des Profils Vormaterial-Norm Allgemeintoleranzen für Maße und Form Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 1026 und DIN 4108-2 Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027 Profilbreite Farbe Glasfasergewebe Länge der Profile Verpackungseinheit Bemerkungen	Hart- und Weich-PVC (UV-beständig) DIN EN ISO 1163-1 + EN ISO 2898-1 DIN 16941 gemäß Prüfzeugnis PfB Nr.: 15/07- A256-Z4 gemäß Prüfzeugnis PfB Nr.: 15/07- A256-Z4 9 mm weiß, Farb-Nr. 10 Breite 100 mm, Maschenweite 4 x 4 mm, weiß 260 cm $\pm$ 1 cm 50 Stäbe/Karton Verarbeitungshinweise unter www.protektor.com/de/downloads
P R O T E K T O R W E R K Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 • D-76571 Gaggenau	Tel. 07225/977-0 Fax 07225/977-111 mailto:info@protektor.com http://www.protektor.com Ausgabe 09/2015

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.